

厨房用冷蔵庫 仕様書

この仕様書は、厨房用冷蔵庫（以下「機器」という。）の購入及び納品について適用する。

1 品名及び数量

1. 厨房用冷蔵庫 1 台

2 機器構成

つぎのものとし、搬入、組立、据付、調整、機器の処分等については費用に含むこと。

1. 厨房用冷蔵庫 一式

メーカー名等	品名	数量
ホシザキ 株式会社	パススルー自然冷媒冷蔵庫	1 台
	HR-180B-6D6D (R837-D301)	
	幅1800×奥行850×高さ1910mm	
	1φ100V	
	※仕様内訳、別紙参照	

3 一般的条項

- ① 供給者は、機器の納入期限を厳守するとともに、納品にあたっては、事故が生じないように十分配慮し、疑義が生じた場合には、当院に連絡すること。
- ② 機器を当院に引き渡すまでの調整、保安及びその他必要な管理については、供給者が責任を持って行うこと。
- ③ 供給者は、機器の引き渡しの際、次の書類等を提出すること。
 - ア 機器の構造、機能および取り扱いに関する説明書
 - イ 機器に付属する消耗品及び予備品の明細一覧表
- ④ 担当者の指示に従って、搬入・組立・据付・調整をすること。

4 履行（納入）期限

契約の日から 令和8年3月19日

なお、納入に際し予め納入場所・該当部署とのスケジュールを確認したうえで、別途指定する日時に納入すること。

5 納入場所

尾鷲総合病院内 （尾鷲市上野町5番25号）

6 検査及び引き渡し

供給者は、納品及び調整完了後、速やかに総務課担当に連絡し、当院の指定する者の検査を受け、機器の引き渡しを行うこと。

検査の際は、発注したメーカー名・規格・型番等が明確に確認できるものを用意しておくこと。確認できない場合は検査不合格とする。なお、検査の結果、不合格となった場合の取り換え等に要する費用は供給者の負担とする。

7 保証期間

本機器検査受領後1か年とする。ただし、供給者又は製造者の責任に帰する機器の破損及び故障については、保証期間終了後であっても無償修理又は良品と取り替えるものとする。

8 その他

この仕様書に記載されていない事項については、当院係員と協議し決定する。



暴力団等不当介入に関する特記仕様書

尾鷲市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱第7条第1項の規定により、供給者は、尾鷲総合病院と締結した契約等の履行に際して、供給者又は下請負人等が暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等（以下「暴力団等」という。）による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。

（1）供給者は暴力団等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否し、不当介入があった時点で速やかに所轄の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。

（2）（1）により所管の警察署に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかに発注者に報告すること。発注者への報告は必ず文書で行うこと。

（3）供給者は暴力団等により不当介入を受けたことから工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。

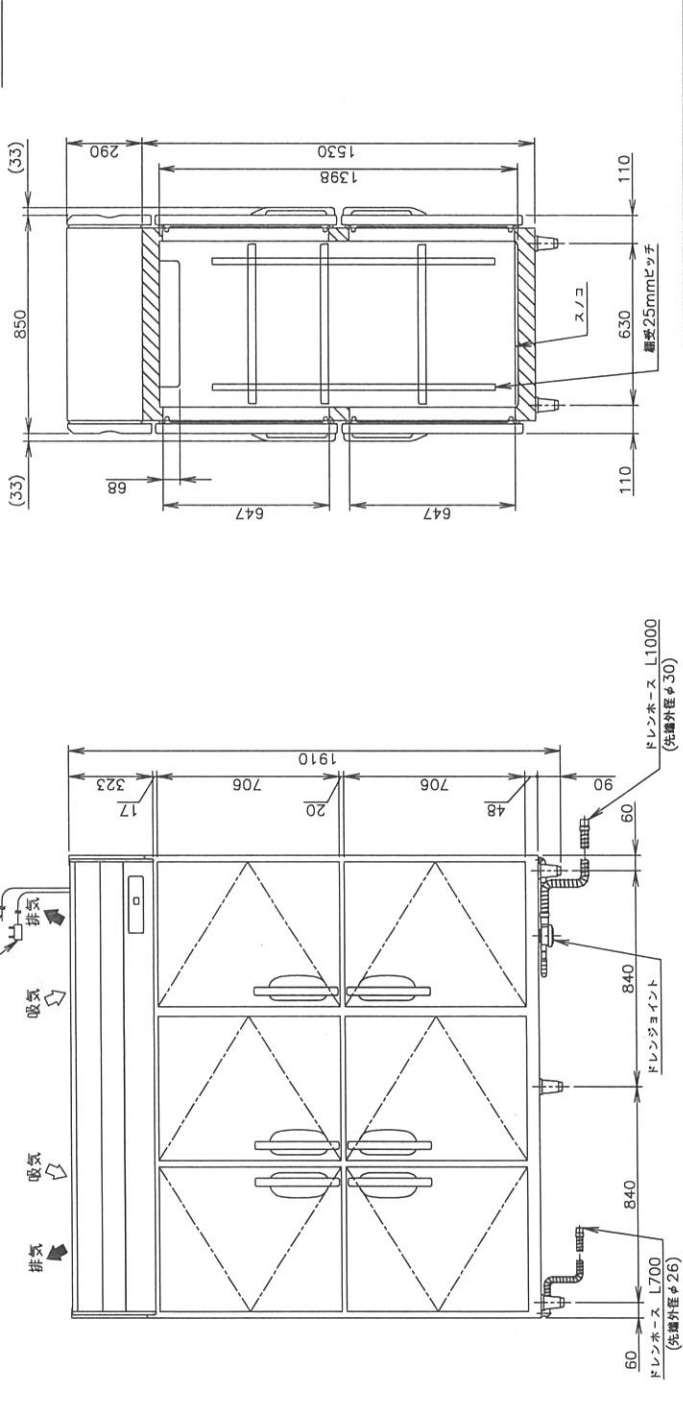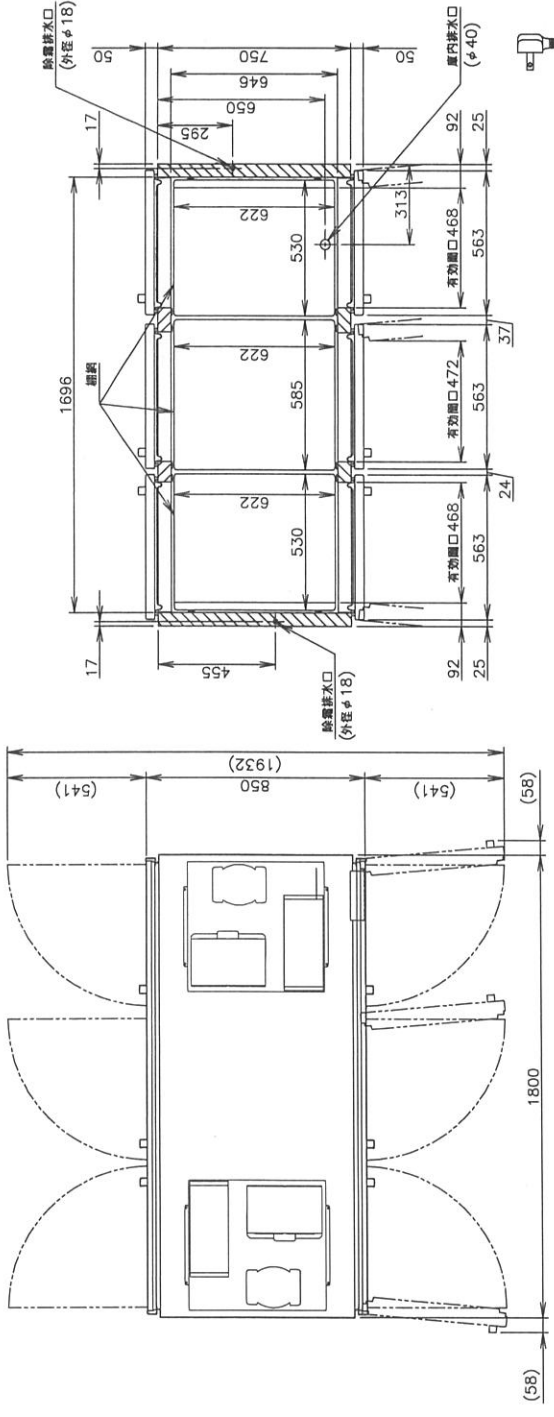

製品名	ホシザキ業務用冷蔵庫
形名	HR-180B-6D6D
電源	単相100V 50/60Hz 容量1.42kVA(14.2A)
電流	運転電流 9.8/9.8A 電動機定格電流 8.4/8.4A
消費電力	電動機定格消費電力 585/585W(分率69/69%)
放熱量	電動機定格消費電力 647W
定格内容積	1600/1600W
外形寸法	2.3m(L形プラグ付)
内形寸法	1715L
外装	幅 1800×奥行850×高さ1910(～1940)mm
内装	幅 1696×奥行646×高さ1398mm
断熱材	ステンレス鋼板、亜鉛鋼板(延板)
冷却方式	多層クリアコートステンレス鋼板(フロントパネル・側)
除霜方式	ステンレス鋼板、ABS樹脂
圧縮機	硬質ポリウレタン一体発泡
冷凍方式	強制循環式
圧縮機	ヒータ式
圧縮機	全密閉形 出力400W(インバータ)×2
圧縮機	フィン&チューブ形 強制空冷式
圧縮機	フィン&チューブ形
圧縮機	R290
圧縮機	マイコン制御(デジタル温度表示) -6～12℃調節可能
圧縮機	マイコン制御
圧縮機	アース線
圧縮機	ケースサーモによる圧縮機停止(自動復帰)
圧縮機	樹脂製90～120mm調節可能
圧縮機	棚網(9枚) +スノコ(3枚)
圧縮機	製品質量 221kg (梱包時 260kg)
圧縮機	梱包 木枠梱包 幅1930×奥行980×高さ1985mm
圧縮機	付属品 ドレンジョイント一式、ドレンホース3本
圧縮機	使用条件 周囲温度5～35℃ 電圧変動: 定格電圧の±10%以内

1. 設置条件について
場所、給排水、電源等は取扱説明書・据付工事説明書に従って正しく行ってください。
また、本体設置スペースは、設置条件により若干異なることがありますので、10mm程度余裕をとってください。
(給排水スペース・配管スペース等は本体設置スペースとは別に確保が必要です。)
2. 放熱量は、周囲温度30℃における最終到達温度の時の値です。
この製品には蓄電断熱器が付いていません。
「電気設備に関する技術基準」、「内線規程」にしたがった高調波対応形の過負荷保護付漏電遮断器を付設し、電源容量は仕様欄に記載している値に適合した専用電源を使用してください。
3. 過負荷保護付漏電遮断器の仕様は、定格感度電流 15mA、定格動作電流 7.5mA、動作時間 0.1秒以内。
4. 元フレッカー容量は 15A 125Vです。
5. 仕様値は、仕様値及び消費電力等の仕様値は参考値です。
仕様試験の結果により、仕様値を変更する場合があります。
6. 製品コード: R837-D301